


HABITATION 3^{ème} famille A

Cage d'escalier R + 4 à R + 7

Ouvrant "CDC"



DAS OUVERTURE / FERMETURE à énergie pneumatique
commande R.d.C. pneumatique O/F
+ Détecteur Autonome Déclencheur secouru (24 V rupture de courant)

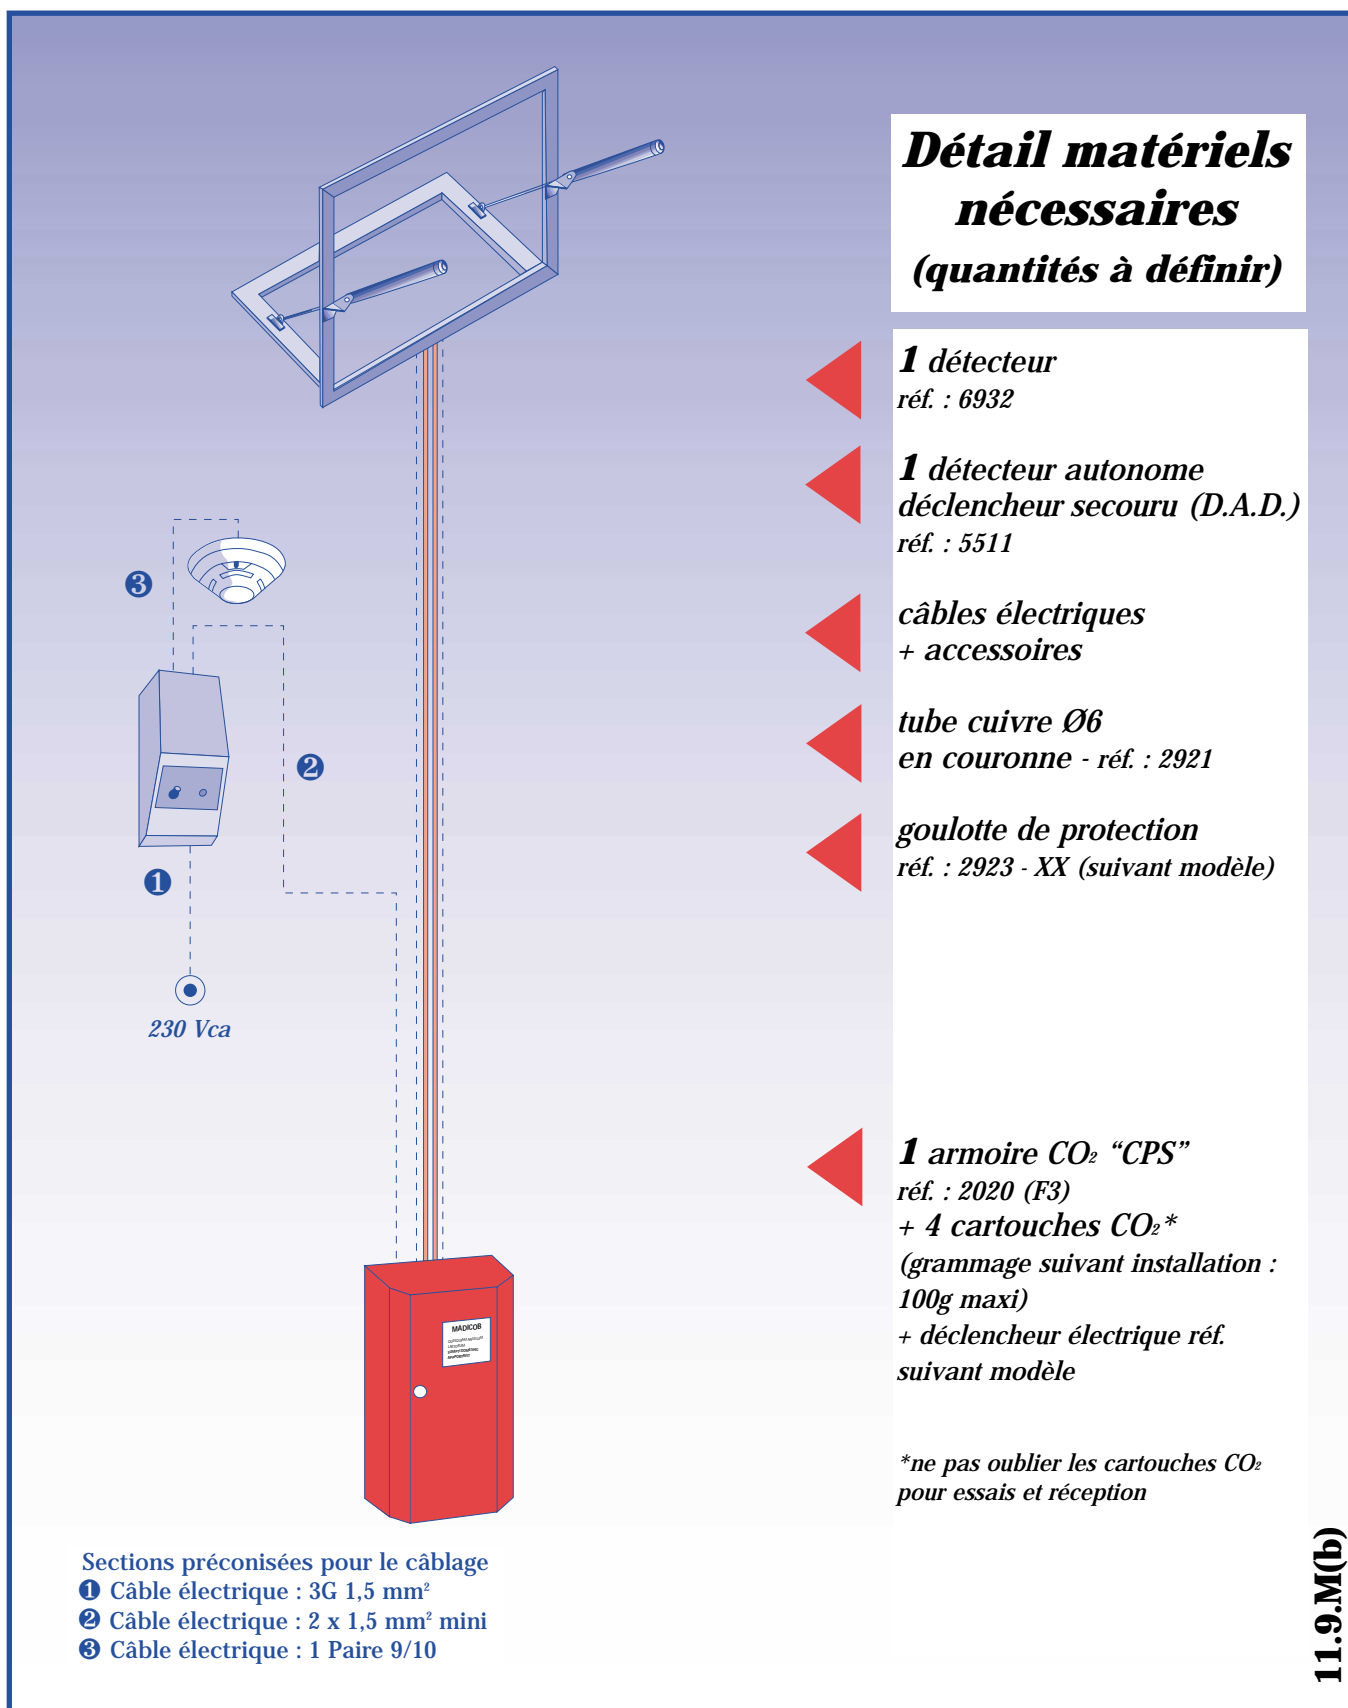

Détail matériels nécessaires (quantités à définir)

1 détecteur
réf. : 6932

1 détecteur autonome déclencheur secouru (D.A.D.)
réf. : 5511

câbles électriques
+ accessoires

tube cuivre Ø6
en couronne - réf. : 2921

goulotte de protection
réf. : 2923 - XX (suivant modèle)

1 armoire CO₂ "CPS"
réf. : 2020 (F3)
+ 4 cartouches CO₂*
(grammage suivant installation :
100g maxi)
+ déclencheur électrique réf.
suivant modèle

**ne pas oublier les cartouches CO₂
pour essais et réception*

Sections préconisées pour le câblage

- ① Câble électrique : 3G 1,5 mm²
- ② Câble électrique : 2 x 1,5 mm² mini
- ③ Câble électrique : 1 Paire 9/10